

Włocławek 24.07.2024 r.

Protokół konieczności

Dokumentacja projektowa na zadaniu: „Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)” przewiduje demontaż łatwopalnych ścianek działowych i obudów ścian, wykonanych z lakierowanej boazerii, szczególnie w miejscach zwiększonej zbiorowości i trasach ewakuacyjnych Muzeum Etnograficznego.

Aby dostać się do - wymagającej demontażu - obudowy, łatwopalnej boazerii na skosach Sali na II p. ME (wystaw czasowych), koniecznym było zdemontowanie, przymocowanej do niej zabudowy ze ścianek muzealnych, skonstruowanej z materiałów łatwopalnych.

Koniecznym jest aby w ramach towarzyszących prac ogólnobudowlanych - dostosowania do wymogów przeciwpożarowych sali wystaw na II p. Muzeum Etnograficznego - odbudować te ścianki w formie instalacji ścianek muzealnych o zwiększonej odporności p.poż. minimum B-s1, d0.

W załączeniu rysunek przykładowego rozmieszczenia ścianek muzealnych o takiej zwiększonej odporności p.poż.

Za zgodności
RZECZOZNAWCA DLA SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH
mgr inż. Henryk Baranowski NR upr. 486/2001

INSPEKTOR NADZORU
Maciej Stawski
upr. 78874/Bg upr.kons. WŁO. PŚOZ-010100008
członek Pi IB nr 02/P/BO/2388/01
tel.kom. 0 603 915 322


ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Dariusz Fafara

akceptuję

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
mgr Piotr Nowakowski

**Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej**
ul. Słowackiego 1a
87-800 WŁOCŁAWEK
tel. 54 / 232-32-43
MUZEUM REJESTROWANE

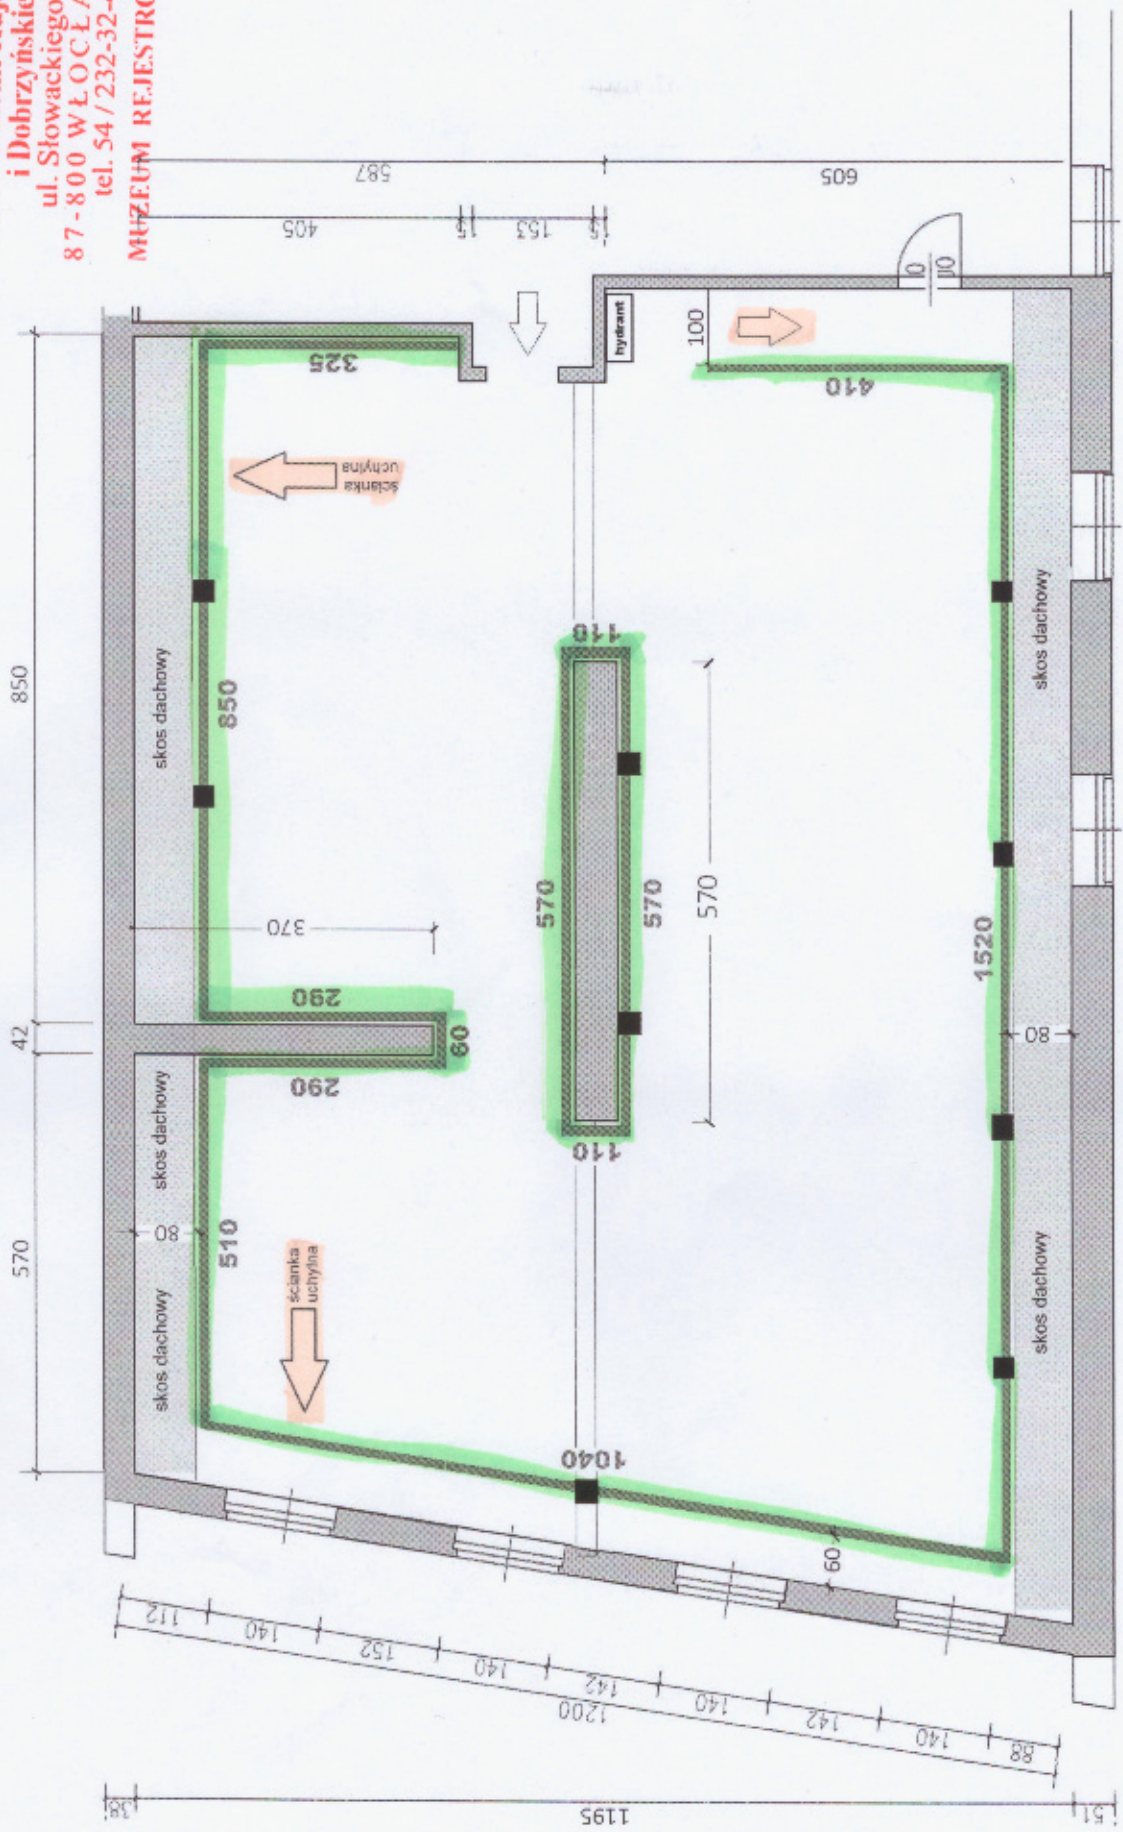

**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA
PRZECIWOPOŻAROWYCH**
mgr inż. **Hennek Baranowski**
ul. 36-go Stycznia 10
Kutno, 24.07.2024
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
świadczam z uwagami

zatem z listem koniczności
z 24.07.2024

INSPEKTOR NADZORU
Maciej Stawski
ul. t. 790745g ul. kons. WD, PSOZ-01000398
członek g. IB nr KL/P1801236801
tel. kom. 0 603 915 322

ścianki muzealne wys. 220 cm (+ stopka)
dodatkové slupki do dostawiania ścian pod kątem prostym

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Piotr Nowakowski
mgr **Piotr Nowakowski**